

Kuivανousuputki

Kannakkeiden asennus

- Kiinnitä jokainen kannake seinätikkaan johdelaippaan kahdella M8x50 mm pultilla. Pora toinen reikä laippaan.

Kannakejako



- seinätikas max. 3000 mm
- betoni -/ puuseinä max. 3000 mm
- pelti-villa-peltielementti, esim. Ruukki
- Sandwich -paneeli max. 2000 mm
 - (+ kiinnityslevy sandwich-elementteihin, 1-pulttinen)

Putken asennus, alapää

- Asenna alimmainen putki ensin (korkeus maanpinnasta 1000-1300 mm)
- Suuntaa alamutka n. 45 asteen kulmaan ulos/sivulle päin.
- Kiinnitä putki kannakkeisiin
- Asenna toinen putki siten että ohjaat putken alapään alemman putken yläpäässä olevaan liitosholkkiin. Kiinnitä putki kannakkeeseen. Siirry liitosholkin kohdalle ja varmista että ylempi putki on varmasti mennyt hyvin liitosholkin sisälle pohjaan asti.
- Purista liitos putkiprässillä kiinni

Putken asennus, yläpää

- Mittaa ylimmäisen putken pituus ja katkaise putki tarpeen mukaan oikeaan mittaan. Tee liitos alempaan putkeen yllä mainitulla tavalla. Asenna ylämutka osoittamaan katolle siten että putken pään ympärille jää 200 mm tyhjää tilaa (tämä jotta palokunta saa letkunsä asennettua esteettömästi.)

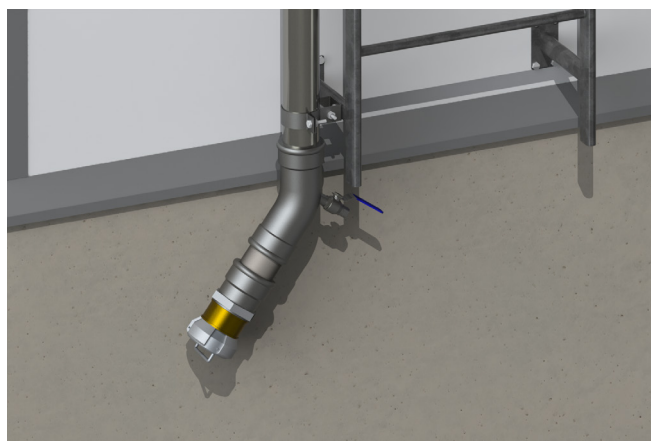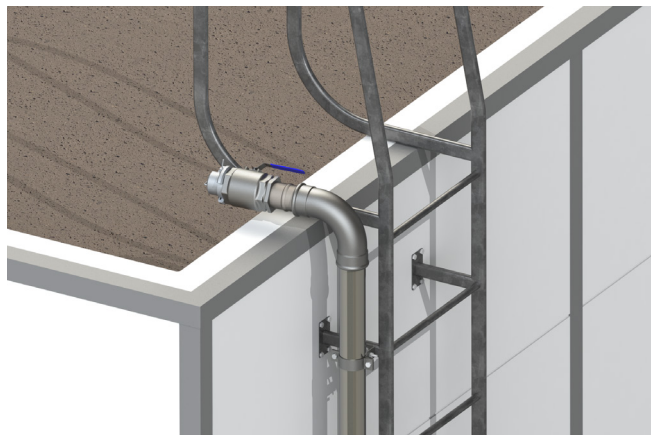


Sadex Kuivanousputki

Tarkastettavat ja huollettavat kohteet vuosittain


Sulkuventtiili

- Sulkuventtiilien liikkuvuus suositellaan testattavaksi vähintään kerran vuodessa. Testaaminen suoritetaan kääntämällä venttiili kiinni ja auki asentoon edestakaisin 5 kertaa.
- Venttiiliä säännöllisesti testaamalla varmistetaan sen oikea toiminta vuosikymmenien ajan.

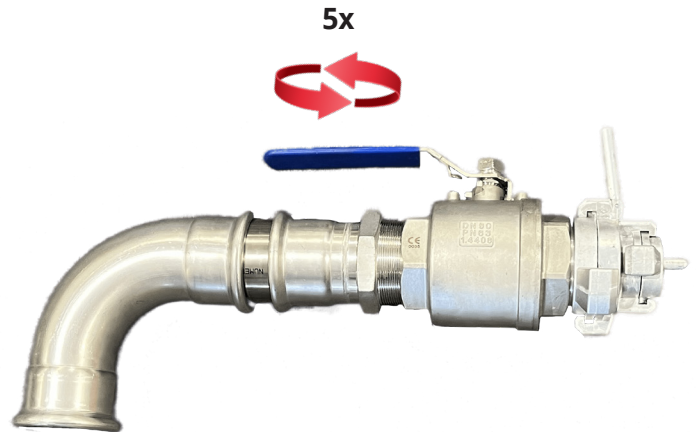

Takaiskuventtiili

- Varmista takaiskuventtiin läpän liikkuvuus vuosittain.
- Poista putken alapään kansi. Putken sisällä, lähellä kynsiliitintä on takaiskuventtiin sulkuläppä. Läpän tulee liikkua ylöspäin sitä painamalla. Painele sulkuläppää 5 kertaa ylöspäin. Tällä varmistetaan sulun oikea toiminta.

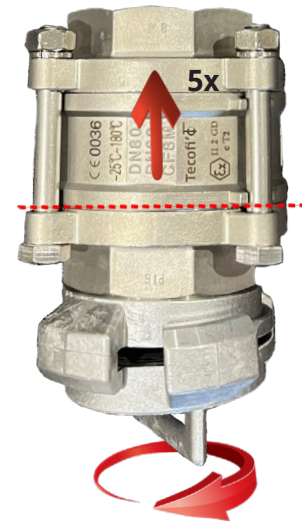

Ylä -ja alapään kynsiliittimien toiminnan varmistus

- Käytä kuivanousun ylä ja alapäiden kynsiliittimet auki vuosittain.
- Tällä varmistetaan niiden toiminta ja käytön helppous ettei hapettumia pääse syntymään.

Yleistarkastukset putkesta ja ympäristöstä

- Tarkasta putken kunto ja kiinnitys kannakkeineen vuosittain silmämääräisesti.
- Varmista ettei putken eteen kasata esim. tarvikkeita, kuormalavoja tai lumikasoja. Tällä varmistetaan putken käyttö.
- Noudata asennuksessa aina Sadex Kuivanousuputken asennusohjetta.